



Universidad Autónoma de Santo Domingo
Primada de América
Fundada el 28 de octubre del 1538

Facultad de Ciencias de la Salud
Oficina de Mantenimiento FCS

“Año de la Vinculación UASD-Estado-Sociedad”

Ciudad Universitaria
12 de abril del 2019

OM
No.123/2019

A la: Dra. Rosel Fernández
Decana Facultad de Ciencias de la Salud

Asunto: Solicitud compra A/A Salones de investigación. Grado y maestría FCS

Después de un cordial saludo, Por medio de la presente, solicitamos la autorización de compra de 04 acondicionadores de aires de 36,000 BTU, monofásico a 220v, R410A, de piso-techo, tipo Split; con los precios de instalación y garantía incluida. Y la instalación eléctrica con los breakers y caja de breakers para intemperie, necesarios para garantizar la protección de estos equipos.

Serán instalados en:

- 01 salón Hugo Mendoza; 3^{er} nivel edificio Marión.
- 01 en FC-208; 2^{do} nivel edificio ciencias.
- 01 en salón ex directoras Bioanálisis; 2^{do} nivel edificio Marión.
- 01 Salón Maestría Bioanálisis; 2^{do} nivel edificio Marión

Anexo: Hoja técnica.

Atentamente,


Ing. Omar Batista, M.Sc.
Encargado de Mantenimiento FCS

OB/ae

Av. Correa y Cidrón, Edificio Escuela de Medicina, 1er nivel, Ciudad Universitaria,
Santo Domingo, República Dominicana.
Teléfono 809-687-8738

Jaramin
12-4-19
3:12 PM



Universidad Autónoma de Santo Domingo
Primada de América
Fundada el 28 de octubre del 1538

Facultad de Ciencias de la Salud
Oficina de Mantenimiento FCS

“Año de la Vinculación UASD-Estado-Sociedad”

Ciudad Universitaria
27 de marzo del 2019

OM
No.111/2019

A la: **Dra. Rosel Fernández**
Decana Facultad de Ciencias de la Salud

Asunto: **Solicitud compra A/A FC y LM**

Después de un cordial saludo, Por medio de la presente, solicitamos la autorización de compra de 04 acondicionadores de aires de 60,000 BTU, monofásico a 220v, R410A, de piso-techo, tipo Split; con los precios de instalación y garantía incluida. Y la instalación eléctrica con los breakers y caja de breakers para intemperie, necesarios para garantizar la protección de estos equipos.

Serán instalados en:


- 01 en aula FC-210 de Farmacognosia, 1^{er} nivel edificio Ciencias.
- 02 en LM-104, 1er nivel edificio Laboratorio de Medicina.
- 01 en LM-105, 1^{er} nivel edificio Laboratorio de Medicina.

Anexo: Hoja técnica.

Atentamente,

Ing. Omar Batista, M.Sc.
Encargado de Mantenimiento FCS

OB/ae

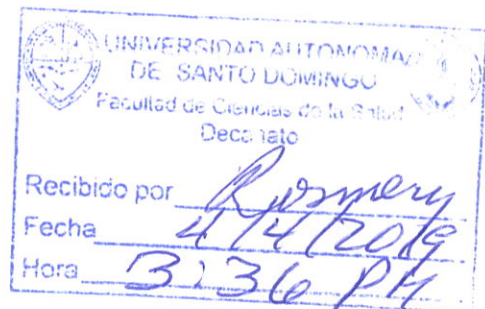



Universidad Autónoma de Santo Domingo
Primada de América
Fundada el 28 de octubre del 1538

Facultad de Ciencias de la Salud
Oficina de Mantenimiento FCS

“Año de la Vinculación UASD-Estado-Sociedad”

Ciudad Universitaria
08 de abril del 2019

OM
No.109/2019

A la: **Dra. Rosel Fernández**
Decana Facultad de Ciencias de la Salud

Asunto: **Solicitud compra A/A 2DA Planta Marión**


Después de un cordial saludo, Por medio de la presente, solicitamos la autorización de compra de 02 acondicionadores de aires de 18,000 BTU, monofásico a 220v, R410A, de pared, tipo Split; con los precios de instalación y garantía incluida. Y la instalación eléctrica con los brakers y caja de breakers, necesarios para garantizar la protección de estos equipos.

Serán instalados en:

- 01 en oficina de Postgrado Escuela de Farmacia.
- 01 en antigua oficina Proyección.

Anexo: Hoja técnica.

Atentamente,

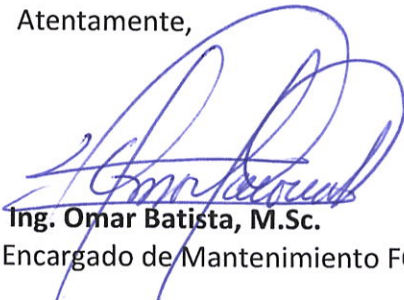

Ing. Omar Batista, M.Sc.
Encargado de Mantenimiento FCS

OB/ae

Rubida
24-4-19



Universidad Autónoma de Santo Domingo
Primada de América
Fundada el 28 de octubre del 1538

Facultad de Ciencias de la Salud
Oficina de Mantenimiento FCS

“Año de la Vinculación UASD-Estado-Sociedad”

Ciudad Universitaria
27 de marzo del 2019

OM
No.110/2019

A la: **Dra. Rosel Fernández**
Decana Facultad de Ciencias de la Salud

Asunto: **Solicitud compra A/A LM-MARION y EM**


Después de un cordial saludo, Por medio de la presente, solicitamos la autorización de compra de 04 acondicionadores de aires de 24,000 BTU, monofásico a 220v, R410A, de pared, tipo Split; con los precios de instalación y garantía incluida. Y la instalación eléctrica con los brakers y caja de breakers, necesarios para garantizar la protección de estos equipos.

Serán instalados en:

- 01 Salón de profesores de Anatomía Patológica, 3^{er} nivel LM.
- 01 Salón de coordinadores del Internado de Medicina.
- 01 Salón de profesores oficina Escuela de Medicina.
- 01 Recepción oficina Escuela de Medicina.


Anexo: Hoja técnica.

Atentamente,

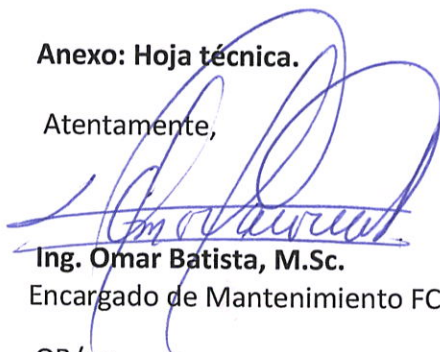

Ing. Omar Batista, M.Sc.
Encargado de Mantenimiento FCS

OB/ae

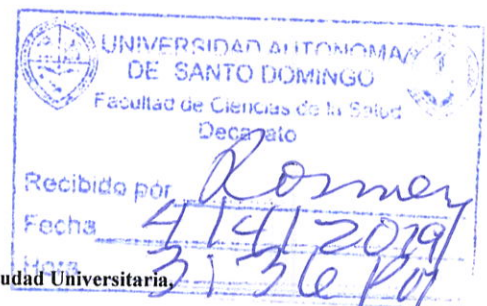



Universidad Autónoma de Santo Domingo
Primada de América
Fundada el 28 de octubre del 1538

Facultad de Ciencias de la Salud
Oficina de Mantenimiento FCS

“Año de la Vinculación UASD-Estado-Sociedad”

Ciudad Universitaria
05 de abril del 2019

OM
No.116/2019

A la: **Dra. Rosel Fernández**
Decana Facultad de Ciencias de la Salud


Asunto: **Solicitud compra 2 A/A Central DECANATO.**

Después de un cordial saludo, Por medio de la presente, solicitamos la autorización de compra de 01 acondicionador de aire de 60,000BTU/H, monofásico a 220v, R410A, manejadora tipo Split, con ductos de distribución interna y 01 acondicionador de aire de 48,000BTU/H con igual especificación para ser instalados en el área del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Nota: Precios con garantía, e instalación de eléctrica de breakers y caja de breakers apropiadas para la protección de estos dos equipos.

Anexo: Hoja técnica.

Atentamente,

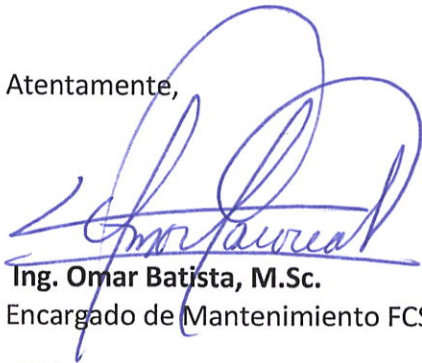

Ing. Omar Batista, M.Sc.
Encargado de Mantenimiento FCS

OB/ae

